


Blowtest® 3000 Kurzbedienung Menüführung



Diese *blowtest* Menü-Übersicht ersetzt nicht die Betriebsanleitung.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

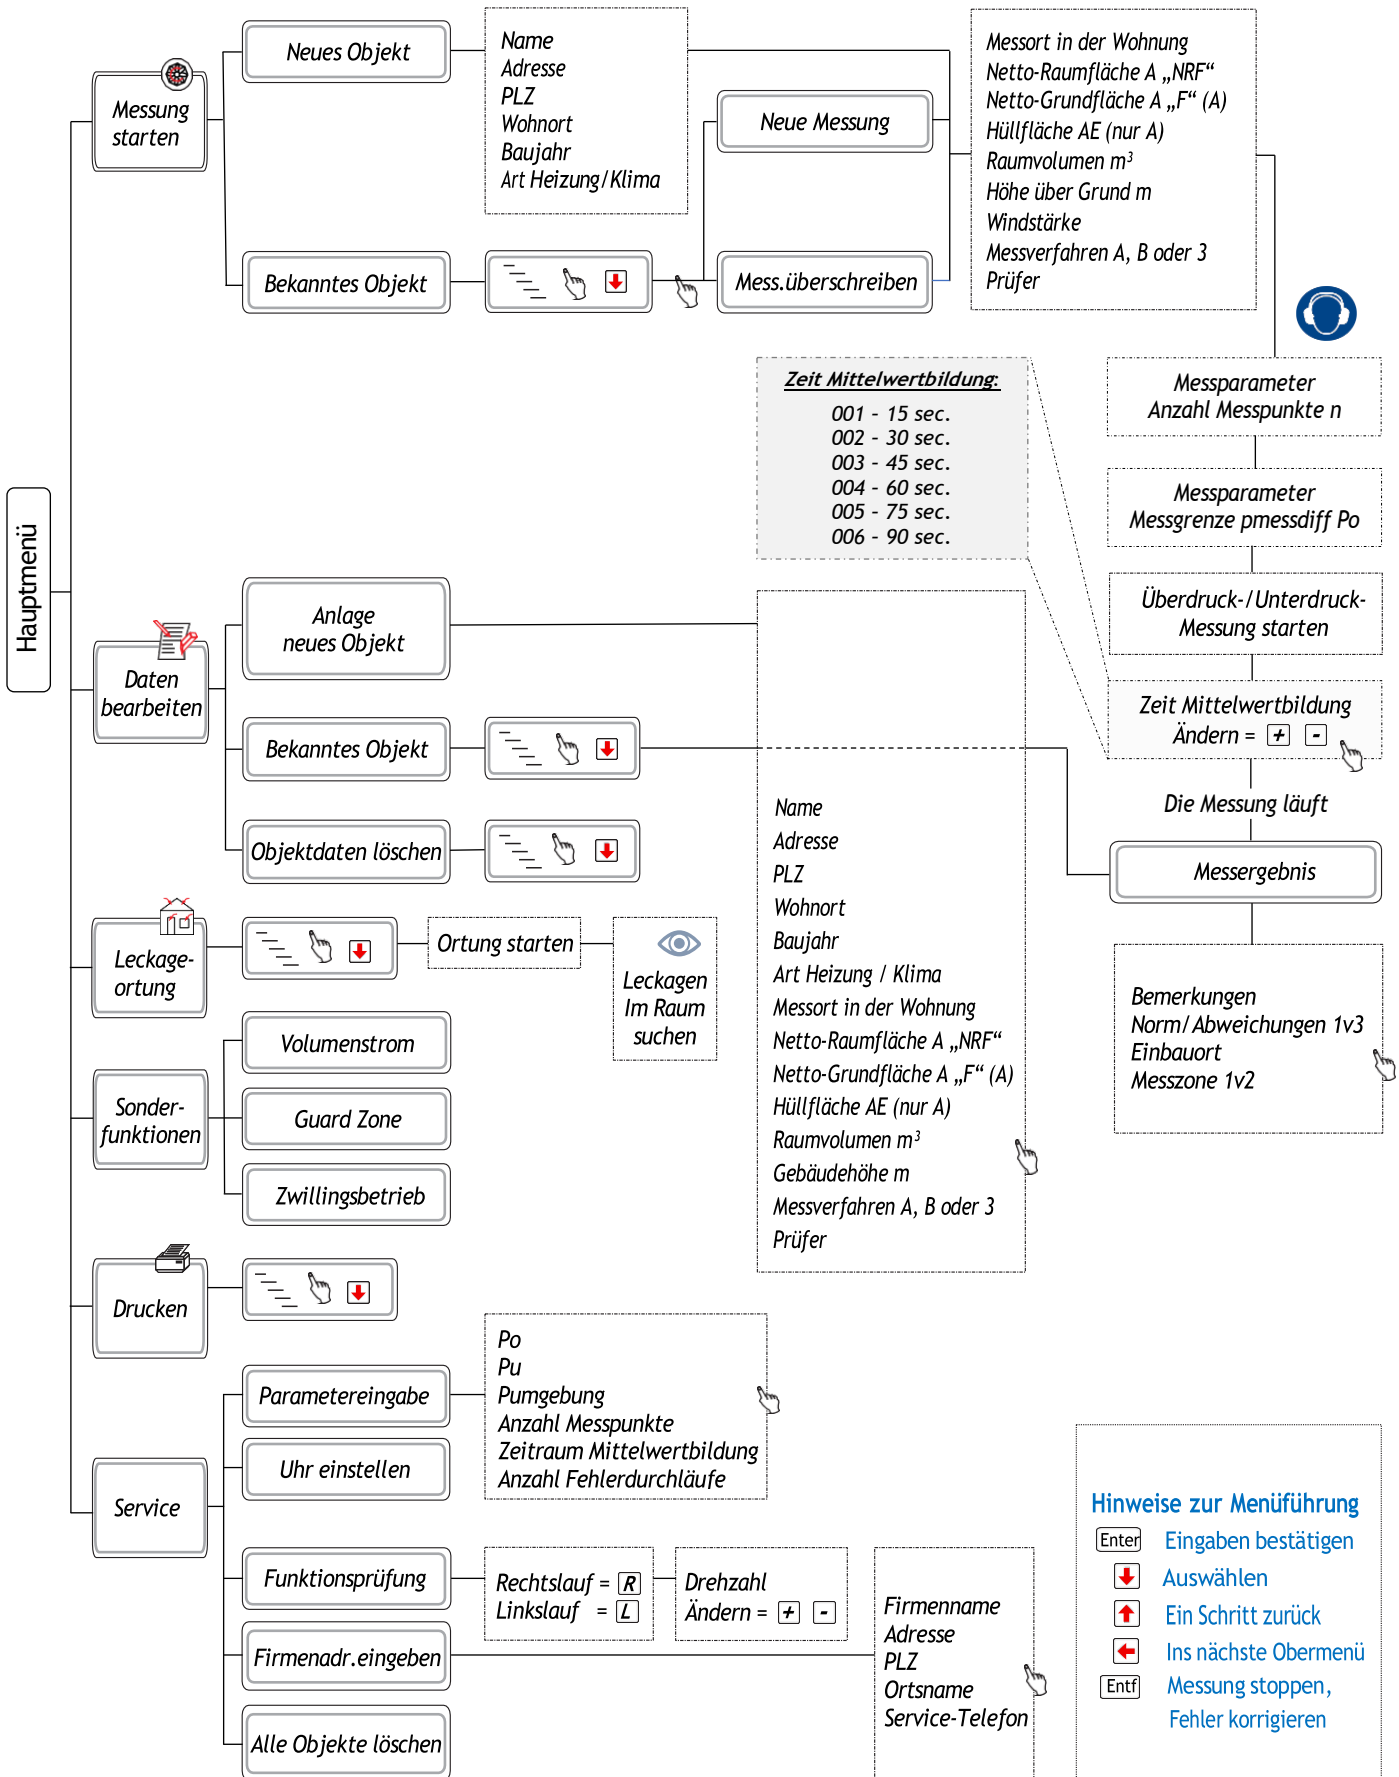

Zeit Mittelwertbildung:

- 001 - 15 sec.
- 002 - 30 sec.
- 003 - 45 sec.
- 004 - 60 sec.
- 005 - 75 sec.
- 006 - 90 sec.

Messparameter
Anzahl Messpunkte n

Messparameter
Messgrenze p_{messdiff} Po

Überdruck-/Unterdruck-
Messung starten

Zeit Mittelwertbildung
Ändern = **+** **-**

Die Messung läuft

Messergebnis

Bemerkungen
Norm/ Abweichungen 1v3
Einbauort
Messzone 1v2

Hinweise zur Menüführung

- Enter** Eingaben bestätigen
- ↓** Auswählen
- ↑** Ein Schritt zurück
- ←** Ins nächste Obermenü
- Entf** Messung stoppen, Fehler korrigieren